

REGIONE PIEMONTE

COMUNE DI FOGLIZZO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO



Adeguamento normativo locali edificio polifunzionale ex Aifa

PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO

Tavole grafiche

Elaborato n. 2

Foglizzo, 22/11/2021

Revisione 00 del 22/11/2021

Il tecnico incaricato





Adeguamento normativo locali edificio polifunzionale ex Aifa

PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO

Tavola lavorazioni edili

Elaborato n. 2.1

Foglizzo, 22/11/2021

Revisione 00 del 22/11/2021

Il tecnico incaricato




LEGENDA SIMBOLI

	Installatore di mandata direzione della segnalazione sonora centralizzata di emergenza		Quadro Elettrico Generale		Valvola manuale di intercezione gas		Cartello indicatore pulsante di sgancio elettrico generale
	Diffusore acustico a parete per segnalazione sonora centralizzata di emergenza		Centrale rivelazione e allarme fumo/fm		Percorso Uscita di Sicurezza in salita		Cartello indicatore per porta tagliaglasso a chiusura automatica
	Estintore portatile del tipo a polvere		Centrale di diffusione sonora di emergenza		Percorso Uscita di Sicurezza in discesa		Cartello indicatore obbligo di mantenere chiuso (da affiggere sui due lati delle porte tagliafuoco)
	Idrante a parete UNI 45 con manichetta		Luce di Emergenza a parete		Percorso Uscita di Sicurezza orizzontale		Cartello indicatore per pulsante manuale di allarme incendio
	Pulsante sezional generale imp. elettrico in scatola frangivetro		Pannello avvisatore ufficio - acustico (P.D.A.)		Pittogramma luminoso x Uscita di Sicurezza		Cartello indicatore per idrante a manichetta
	Pulsante sezional generale imp. elettrico C.T. in scatola frangiv.		Punto di raccolta in luogo sicuro		Segnale indicante percorso di uscita		Cartello indicante locali dotati di impianto di rivelazione fumo
	Rivelatori di fumo		Punto Telefonico di Emergenza		Segnale indicante uscita d'emergenza x disabili		Cartello per attacco di mandata x autospuma
	Rivelatori di gas		Cassetta di Pronto Soccorso		Segnale indicante divieto di fumare nel locale interessato		Cartello indicatore per estintore portatile n. 1
	Rilevatori automatici d'incendio		Defibrillatore cardiaco		Cartello indicatore pulsante di sgancio elettrico per C.T.		Cartello indicatore per idrante soprassuolo n. 1

N.B.:LA SALA ESPOSIZIONE E AULE PER ASSOCIAZIONI LOCALI AREA 1
NON DOVRANNO MAI ESSERE UTILIZZATI CONTEMPORANEAMENTE



- Adeguamenti di carattere edile
- ⊗ Maniglione antipanico da sostituire con
uno nuovo marcato CE (q.tà 14)
- Cartello indicatore da affiggere in
prossimità di ogni pulsante di allarme

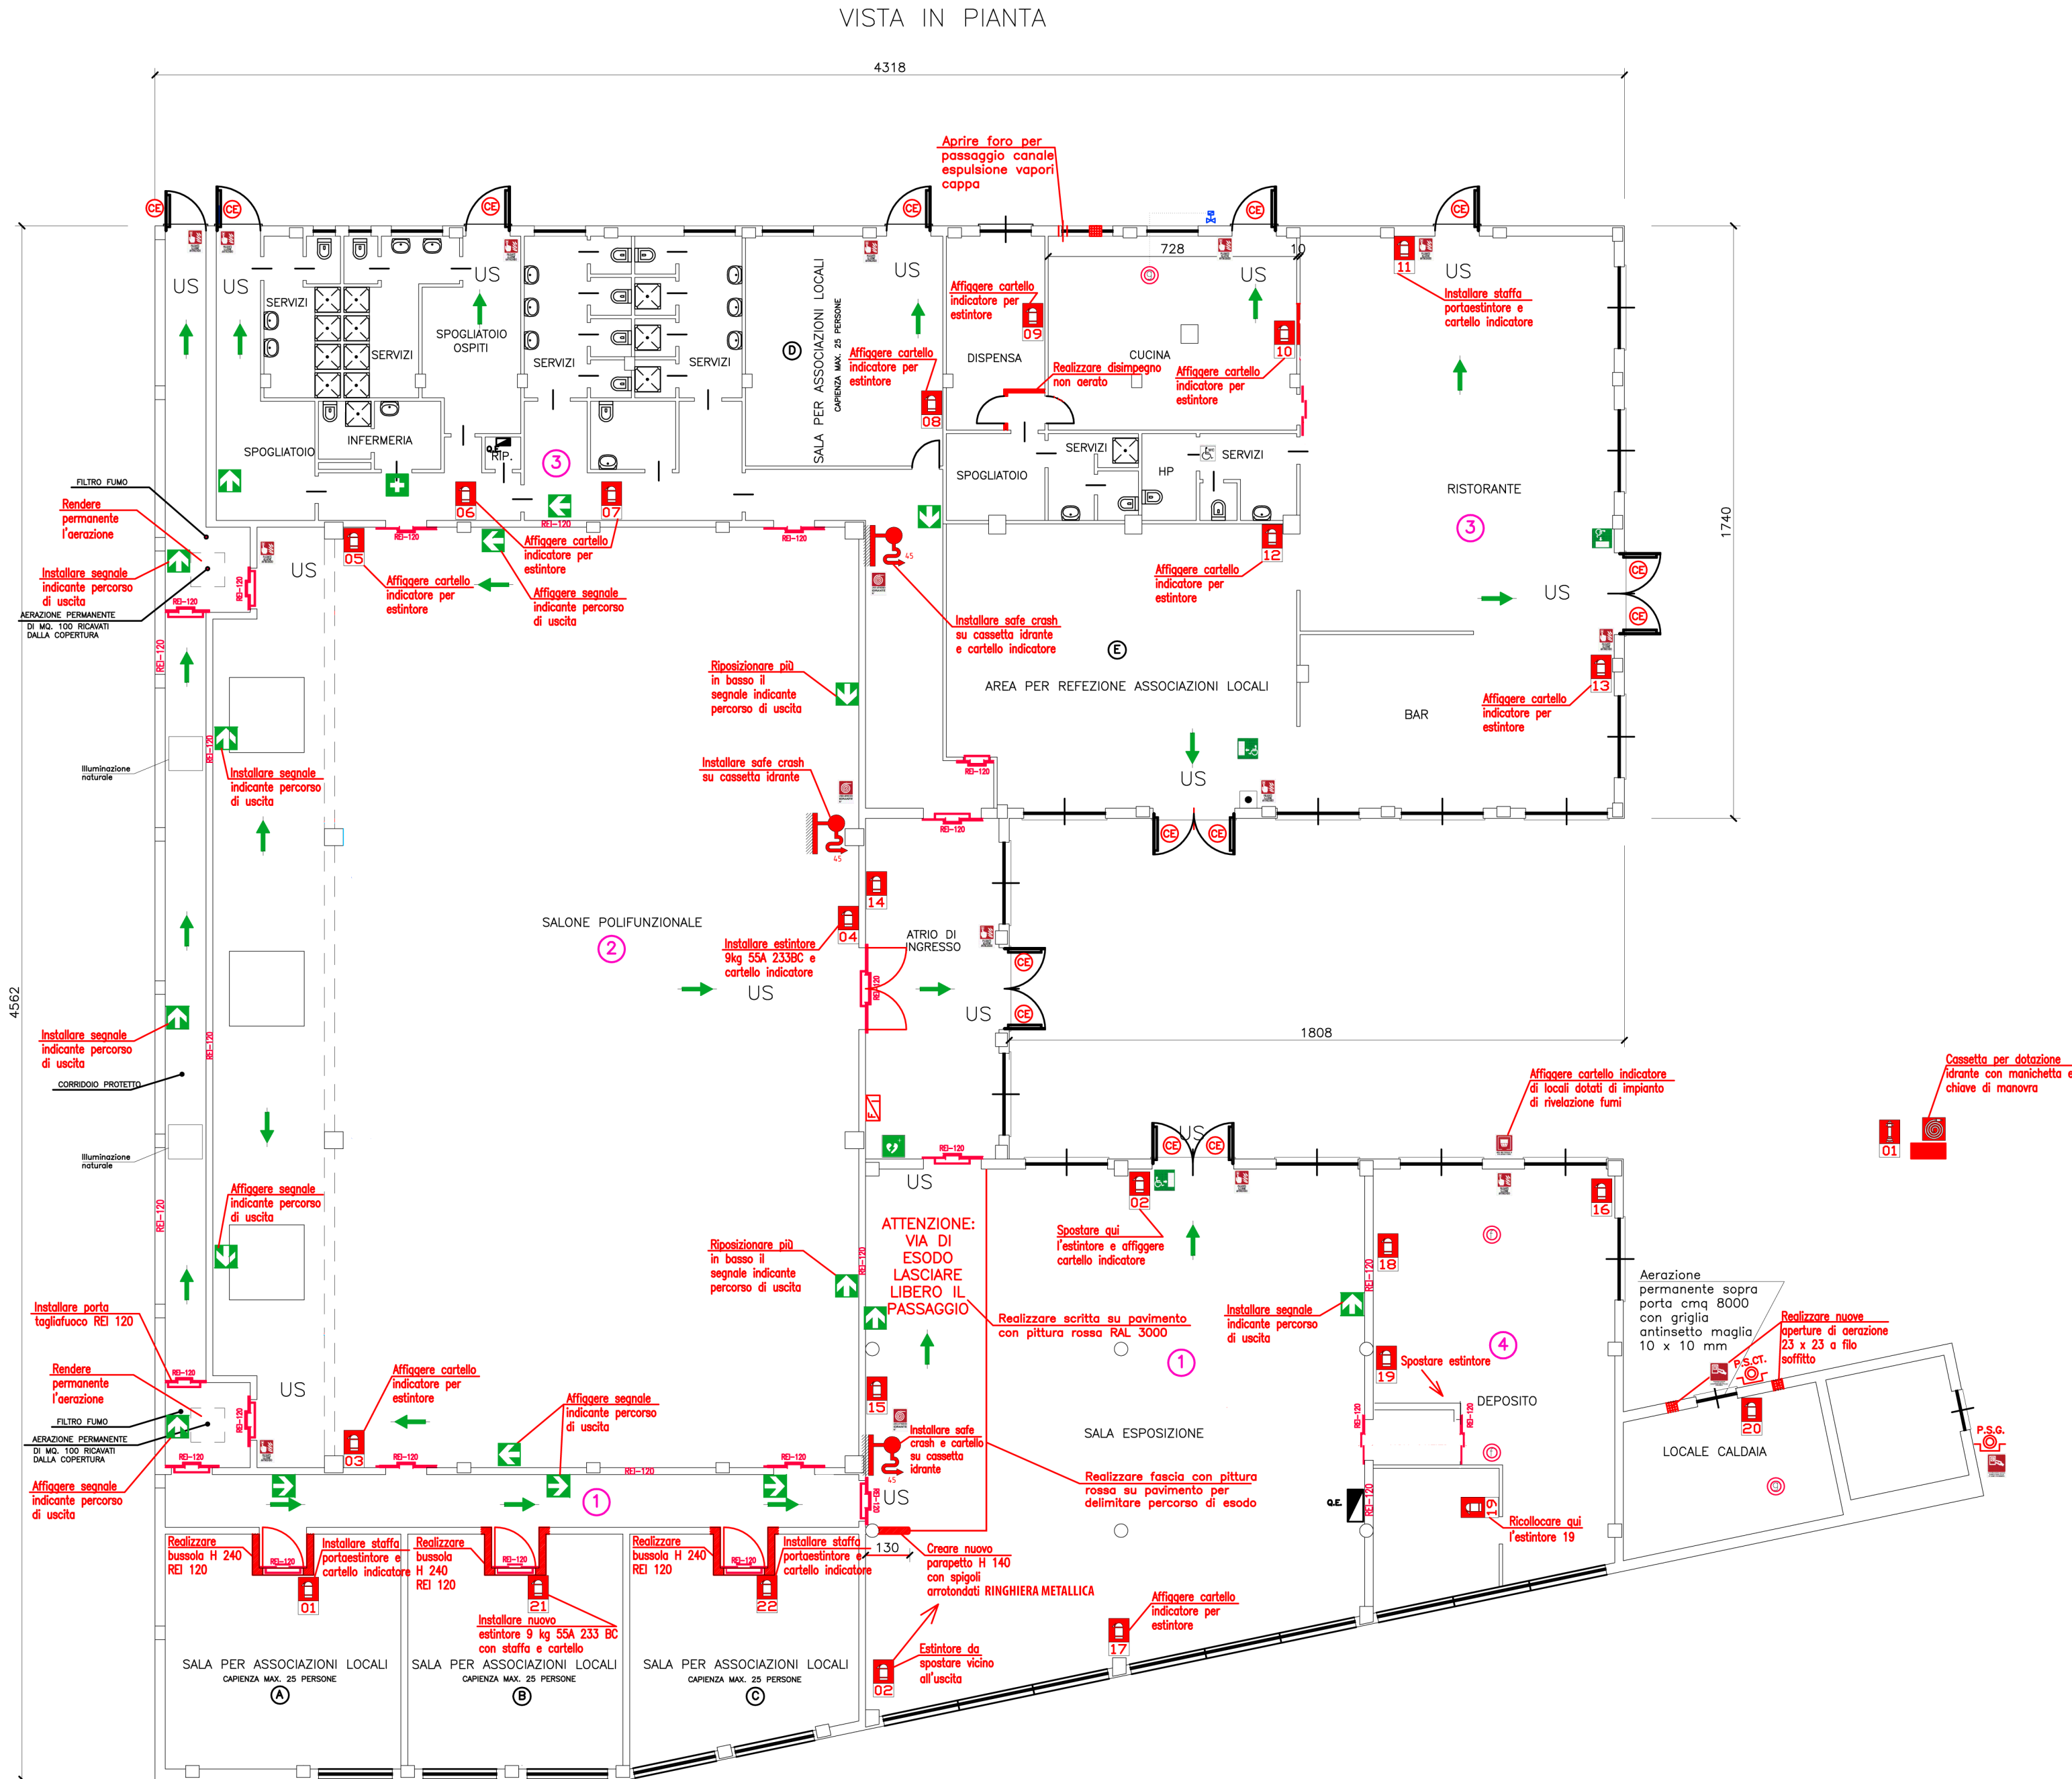



Adeguamento normativo locali edificio polifunzionale ex Aifa


PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO

Tavola lavorazioni centrale termica

Elaborato n. 2.2

Foglizzo, 22/11/2021

Revisione 00 del 22/11/2021

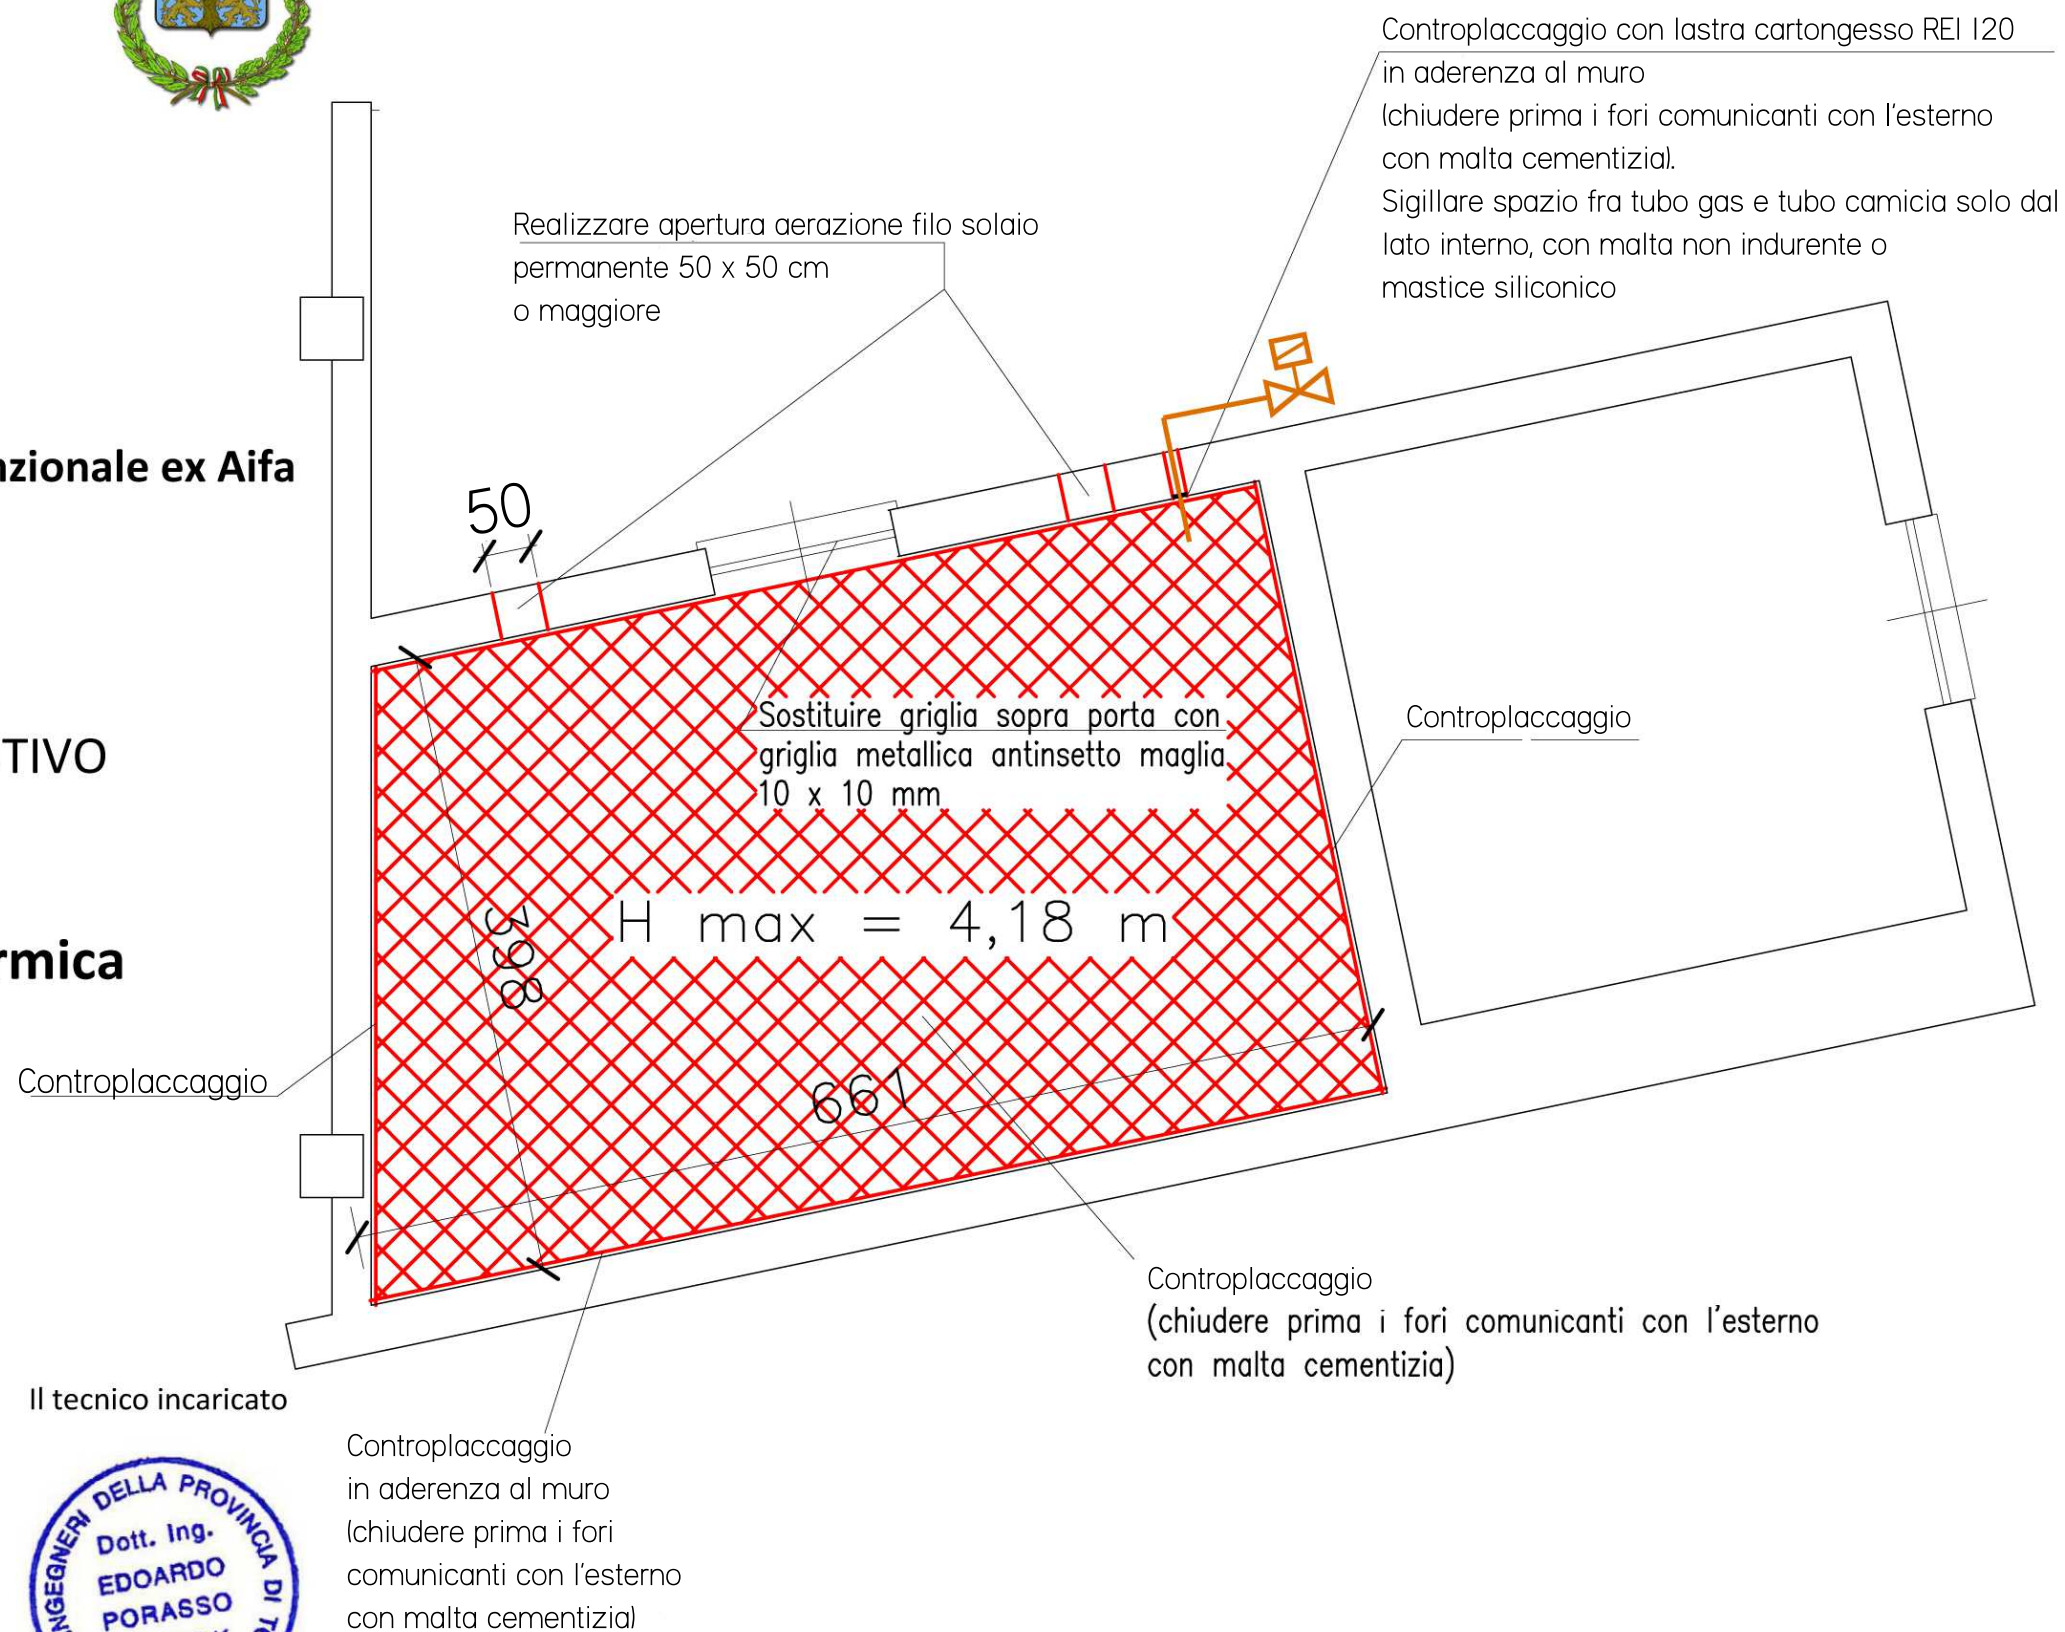

NOTA: Prima di posare le lastre ignifughe chiudere eventuali fori o aperture comunicanti con l'esterno o con locali attigui attraverso l'uso di malta cementizia.

